

# 无锡地铁集团有限公司

锡地铁函〔2021〕12号

## 关于中储地块出让地铁保护意见的函

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

贵局《关于征求中储地块建设条件意见的函》收悉，经核对，现回复如下：


中储地块（以下简称该地块）局部位于地铁3号线安全保护区内，可建设用地范围线内未进入地铁3号线特别保护区。

根据《无锡市轨道交通条例》关于安全保护区的管理规定，地块开发建设单位应当事先书面征求地铁集团的意见。

附件：中储地块选址与轨道交通关系图

2021年1月22日



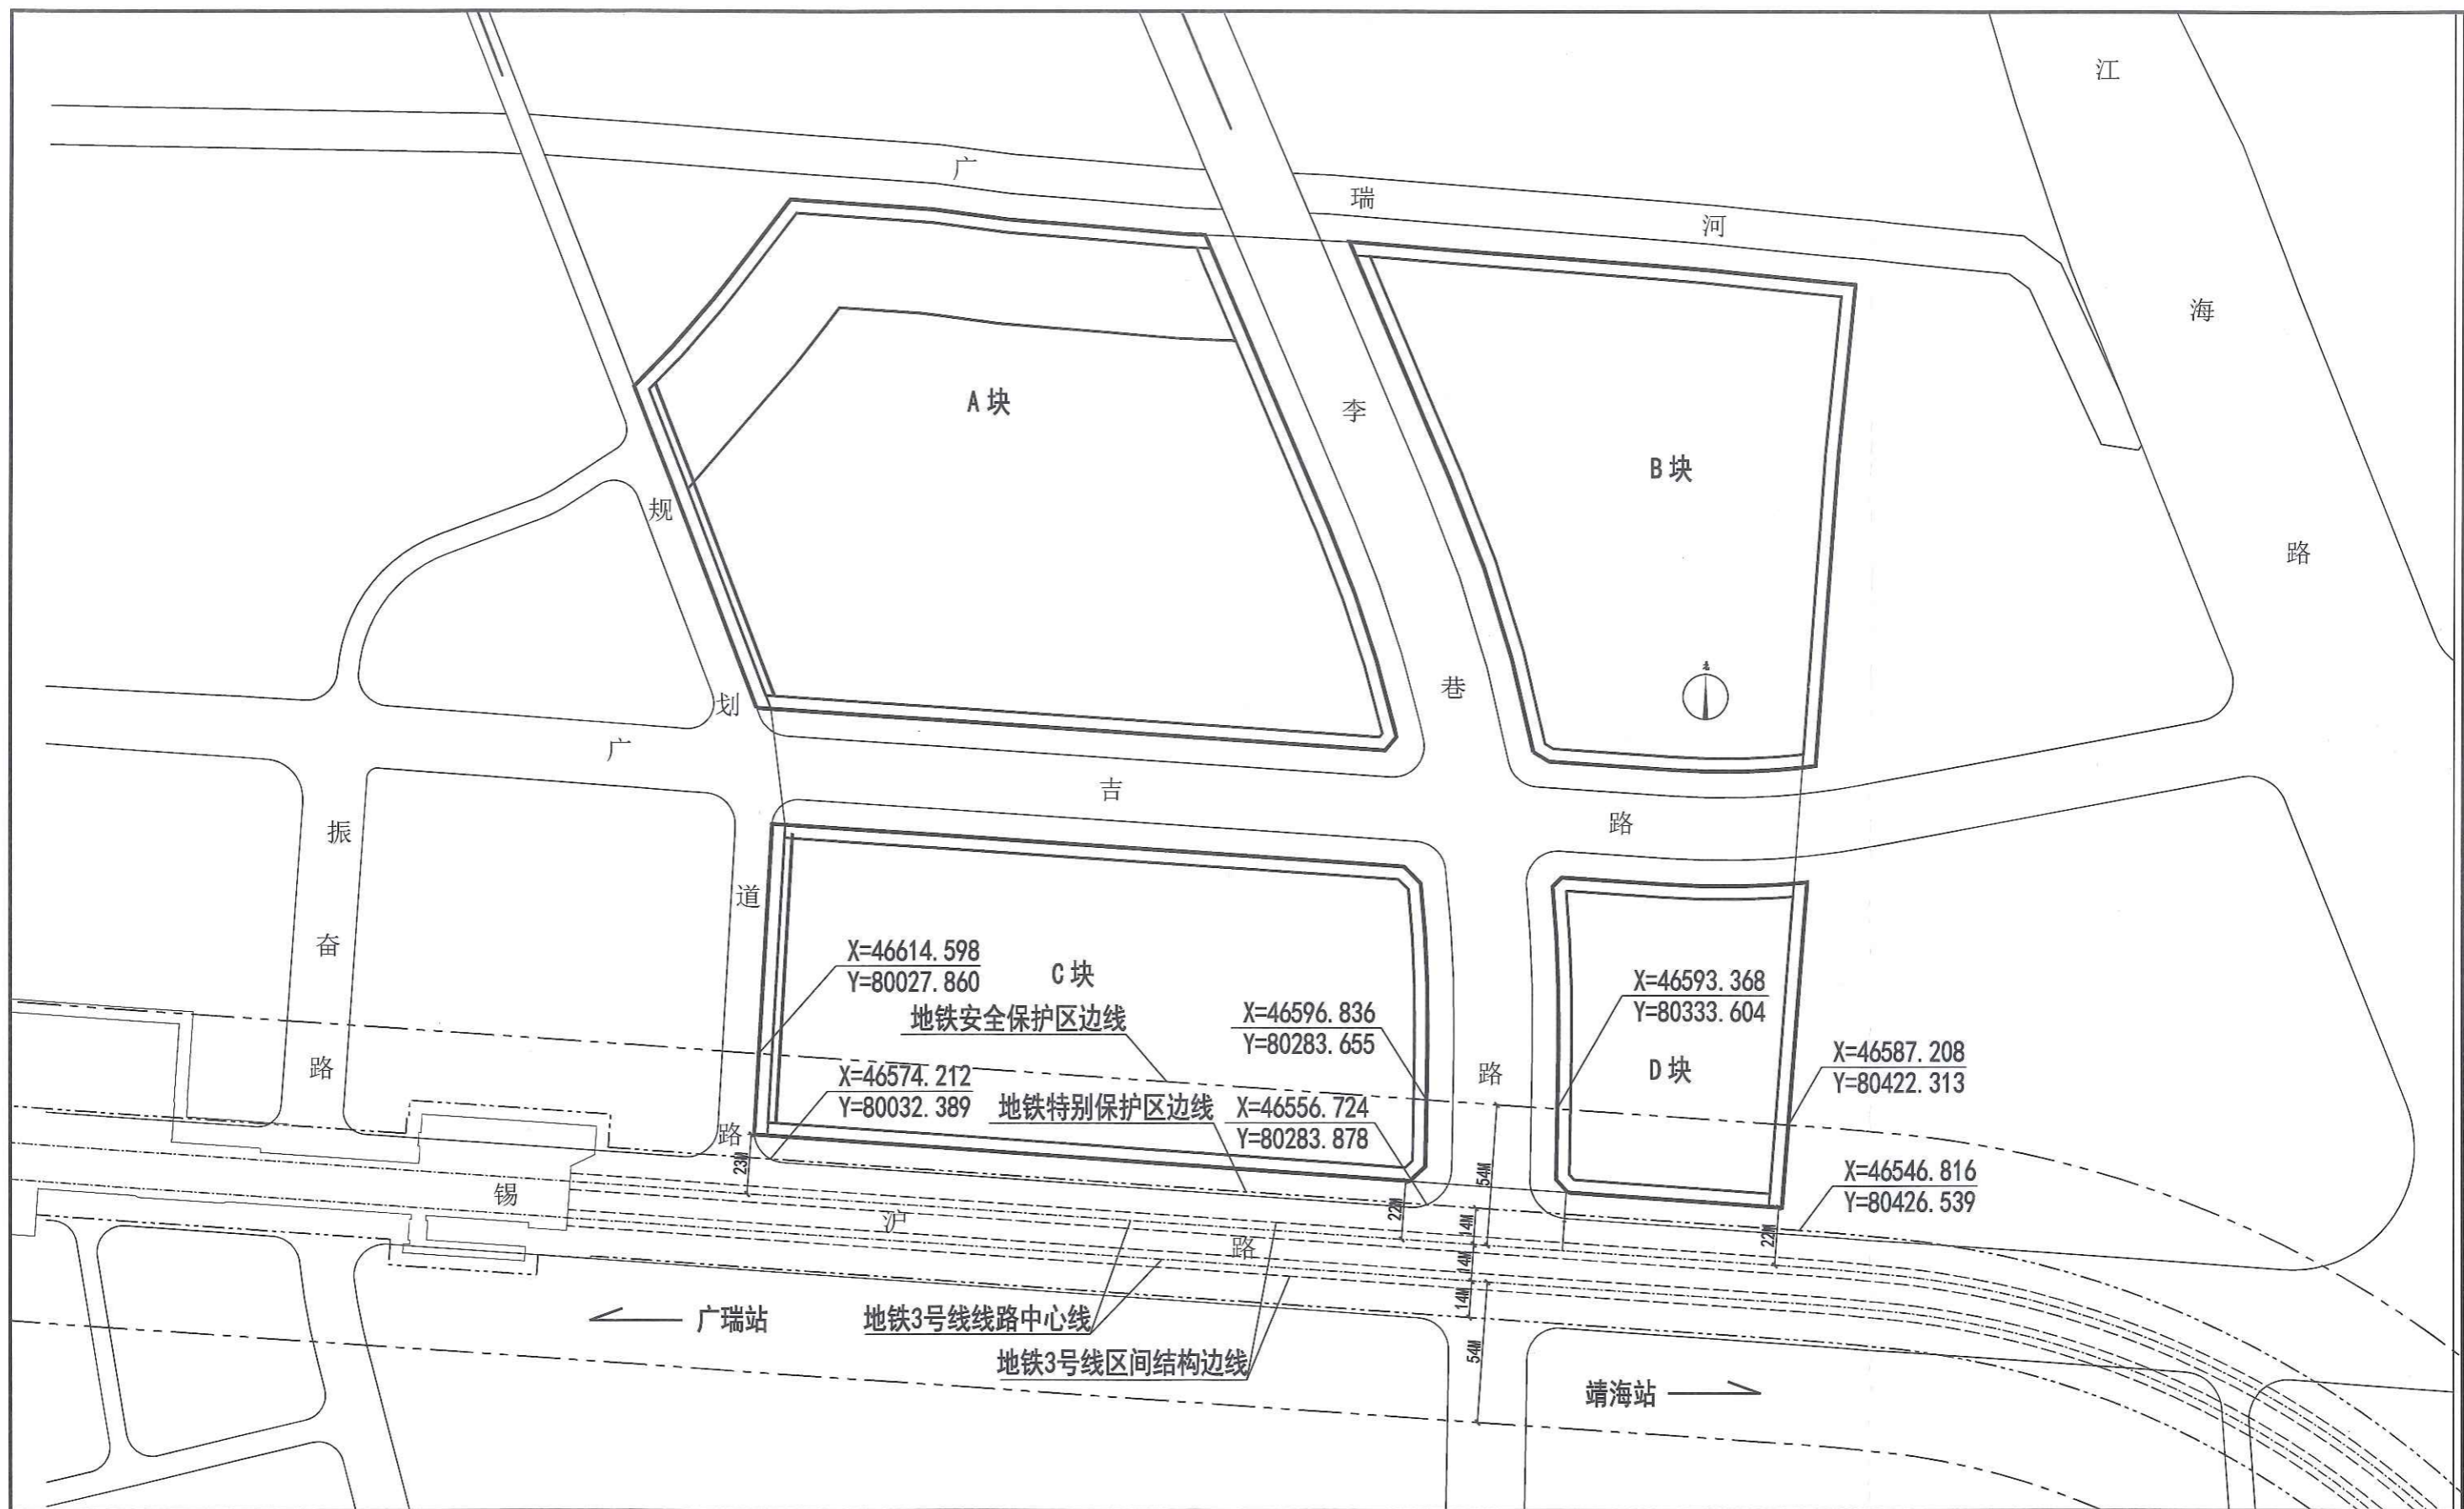

说明:

- 1、本图尺寸、标高均以米计。
- 2、本图坐标采用无锡市城市坐标系，标高采用1985国家基准高程系统。
- 3、本地块南侧邻近无锡地铁3号线广瑞站~靖海站区间隧道，目前地铁3号线已在运营阶段，在地铁特别保护区范围内除《无锡市轨道交通条例》第二十六条规定允许的建设活动外，不得进行其他建设活动。
- 4、地块内实施方案与地铁设施之间应满足结构安全退距，消防、环评等技术要求。
- 5、若规范调整，按最新版的规范执行。



附图名称:

中储地块选址与轨道交通关系图

日期:

2021.01.21